

OBEC RUDA
Zastupitelstvo obce Ruda
Obecně závazná vyhláška
č. 2/2021,
kterou se vydává požární řád obce

Zastupitelstvo obce Ruda se na svém zasedání konaném dne 23.9.2021 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

- (1) Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci.
- (2) Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským záchranným sborem kraje, občanskými sdruženími a obecně prospěšnými společnostmi působícími na úseku požární ochrany.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

- (1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Ruda (dále jen „obec“) je zajištěna jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
- (2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly pověřeny na základě usnesení zastupitelstva obce dále tyto orgány obce:
 - a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 12 měsíců nebo vždy po závažné mimořádné události mající vztah k zajištění požární ochrany v obci,
 - b) starosta - zabezpečováním pravidelných kontrol dodržování předpisů a plnění povinností obce na úseku požární ochrany vyplývajících z její samostatné působnosti, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- (1) Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje:
 - a) konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje¹ či obce² vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

¹ § 27 odst. 2 písm. b) bod 5 zákona o požární ochraně

² § 29 odst. 1 písm. o) bod 2 zákona o požární ochraně

Pořadatel akce je povinen konání akce nahlásit min. 2 pracovní dny před jejím započítáním na Obecním úřadu Ruda a na operační středisko Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina. Je-li pořadatelem právnická osoba či fyzická osoba podnikající, je její povinností zřídit preventivní požární hlídku³.

- (2) Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

a) Kulturní dům, Ruda 32, 594 01

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 5

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

- (1) Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky.
- (2) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské stanice JSDH obce, anebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- (1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů⁴.
- (2) Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje⁵. Zdroje vody pro hašení požárů na území obce jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky.
- (3) Nad rámec nařízení kraje obec stanovila zdroje vody pro hašení požárů. Přehled zdrojů vody je uveden v příloze č. 3 vyhlášky. Zdroje vody pro hašení požárů, jakož i čerpací stanoviště pro požární techniku a vhodné směry příjezdu ke zdrojům vody jsou vyznačeny v plánu v příloze č. 3 vyhlášky, který se v jednom vyhotovení předává jednotce požární ochrany uvedené v čl. 5
- (4) Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 3), jsou povinni oznámit obci:
- a) nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,
 - b) neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

³ § 13 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně

⁴ § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

⁵ nařízení ...kraje č... ze dne

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

- (1) Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“:

- a) Rodinný dům Ruda čp. 21.

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény (ruční siréna) po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
- b) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhláší obecním rozhlasem, dopravním vozidlem vybaveným audiotechnikou nebo kostelním zvonem.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Kraje Vysočina je uveden v příloze č. 1 vyhlášky.

Čl. 10


Zrušovací ustanovení


Touto vyhláškou se ruší Vyhláška – Požární řád Obce Rudy ze dne 25.8.1995.

Čl. 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.


Jan Žák
místostarosta




Ing. Karel Dvořák
starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2021, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje.

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2021, kterou se vydává požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce.

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2021, kterou se vydává požární řád

- A) Přehled zdrojů vody (výpis z nařízení kraje + stanovené zdroje vody nad rámec tohoto nařízení kraje).
- B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim.

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2021, kterou se vydává požární řád

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

z požárního poplachového plánu Kraje Vysočina

- (1) Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.
- (2) V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci na území obce určeny podle I. stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

Jednotky požární ochrany v I. stupni požárního poplachu				
	První jednotka požární ochrany	Druhá jednotka požární ochrany	Třetí jednotka požární ochrany	Čtvrtá jednotka požární ochrany
Název jednotek požární ochrany	JPO HZS Kraje Vysočina – HS Velké Meziříčí	JSDH Osová Bítýška	JSDH Tasov	JSDH Ruda
Kategorie jednotek požární ochrany nebo minimální počty a vybavení hasičské stanice HZS	JPO I	JPO III	JPO III	JPO V

Pozn.:

HZS – hasičský záchranný sbor,

JPO – jednotka požární ochrany (příloha k zákonu o požární ochraně),

JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů,

HS – hasičská stanice,

stupně poplachu – viz § 20 a násl. vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2021, kterou se vydává požární řád

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH

Název jednotek požární ochrany	Kategorie jednotek požární ochrany	Požární technika a věcné prostředky požární ochrany	Počet členů
JSDH Ruda	JPO V	1x DA Ford Transit, 1x PS12, 1x elektrocentrála, 1x ponorné čerpadlo	20

Pozn.:

DA – dopravní automobil

PS – požární stříkačka

Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2021, kterou se vydává požární řád

A) Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů z nařízení kraje

Typ zdroje vody	Název	Kapacita	Čerpací stanoviště	Využitelnost
umělé	Hydrantová síť VAS – nadzemní hydrant	50 m ³	Ruda čp. 10	celoroční

Přehled zdrojů vody určených pro hašení požárů stanovených nad rámec nařízení kraje

Typ zdroje vody	Název	Kapacita	Čerpací stanoviště	Využitelnost
přírodní	Rudský rybník (místně zvaný Velký)	250 000 m ³	na hrázi	celoroční
	Rybník Puštěnec	34 000 m ³	na hrázi	celoroční
	Lhotka - Dresslerův rybník	350 m ³	hráz GPS souřadnice: 49.3042506N, 16.1146342E	celoroční
umělé	Požární nádrž „Holíkův rybníček“	250 m ³	z komunikace naproti domu Ruda čp. 16 GPS souřadnice: 49.3225056N, 16.1225486E	celoroční
	Hydrantová síť podzemní	-	viz příloha: Ruda – schéma hydrantové sítě	celoroční
	Hydrantová síť podzemní	-	Umístění – Křepťovský Dvůr GPS souřadnice: 49.3170406N, 16.1393817E	celoroční
	Křepťovský Dvůr – rybník mezi Ruda čp. 42 a Ruda čp. 148	600 m ³	z komunikace k Ruda čp. 148 (Křepťovský Dvůr) GPS souřadnice: 49.3167083N, 16.1406678E	celoroční

B) Plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť a směru příjezdu k nim

S-JTSK

KRESLIL
Ing. Josef Filipi

VYPRACOVAL
Ing. Josef Filipi

KONTROLOVAL
Ing. Radovan Křivský

BPV

VODARENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s.
divize Ždár nad Sázavou
Studentská 1133
591 21 Ždár nad Sázavou

MÍSTO STAVBYK. Ú. Ruda u Velkého Meziříčí[743 194]

INVESTOR
VODARENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., DWIZE ŽDÁR NAD SÁZ.

AKCE
UMÍSTĚNÍ POŽÁRNÍHO NADZEMNÍHO HYDRANTU
RUDA

FORMÁT
4xA4

DATUM
07/2021

STUPEŇ
REALIZACE

ČÍSLO PD

SOLVER

MĚŘÍTKO
Č. VÝKRESU
1 : 2 000
C. 1.

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘÁD

HRANICE PARCELY

DOJEZDOVÁ VZDÁLENOST HASIČKÉHO VOZU
POZEMNÍ HYDRANT SLOUŽÍCÍ K ODKALOVÁNÍ
A PRO PROVOZNÍ ÚČELY VÁS, a. s.

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ HYDRANT

STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ POŽÁRNÍ HYDRANT

PŘÍRODNÍ ZDROJ POŽÁRNÍ VODY

ČÍSLO POPISNÉ

ČÍSLO PARCELY


ČÍSLO DOTČENÉ PARCELY

S

POZN.
NOVĚ NAVRŽENÝ NADZEMNÍ POŽÁRNÍ HYDRANT BUDE ČERVENÝ S NERZOVÝM TĚLEM DN 80
A BUDE NAPOJEN NA VODOVODNÍ ŘÁD V ZELEM PASU VE VZDÁLENOSTI 1,5 – 2,0 m OD KRAJE CESTY.

UMÍSTĚNÍ POŽÁRNÍCH HYDRANTŮ

OZNAČENÍ	ULICE	p.č.	VLASTNÍK	PRÁVO HOSPODÁŘIT
H20	RUDA U Č. P. 10	1777/1	OBEC RUDA	RUDA Č. P. 32, 594 01 RUDA

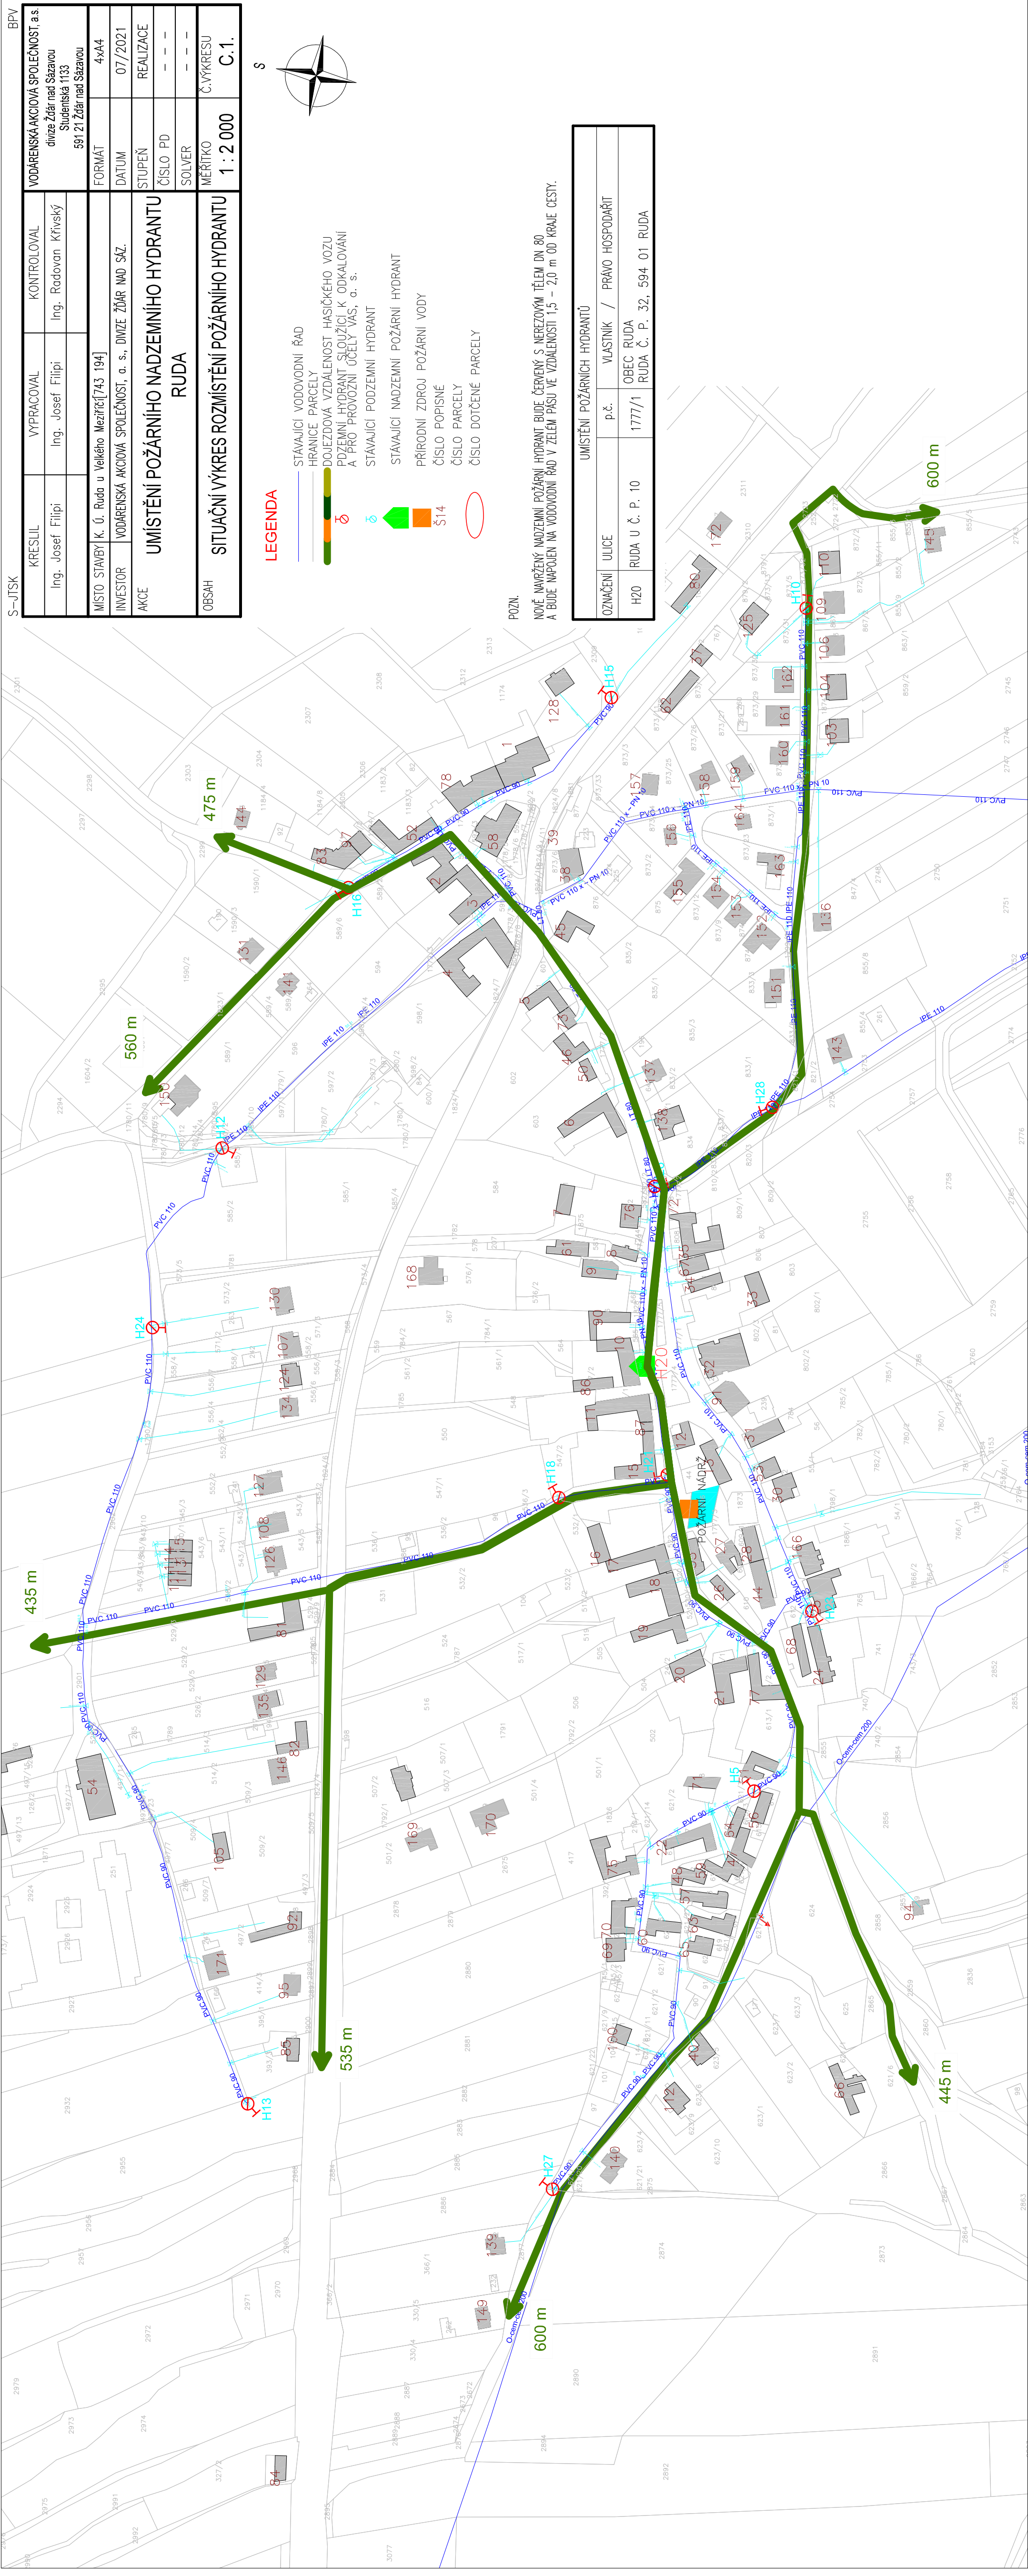

KŘEPTOV

- příjezd ke zdroji požární vody

PODZEMNÍ
HYDRANT


1:2 880

0 20 40 60 80 100 m

Ve venkovním terénu

LHOTKA

- příjezd ke zdroji požární vody

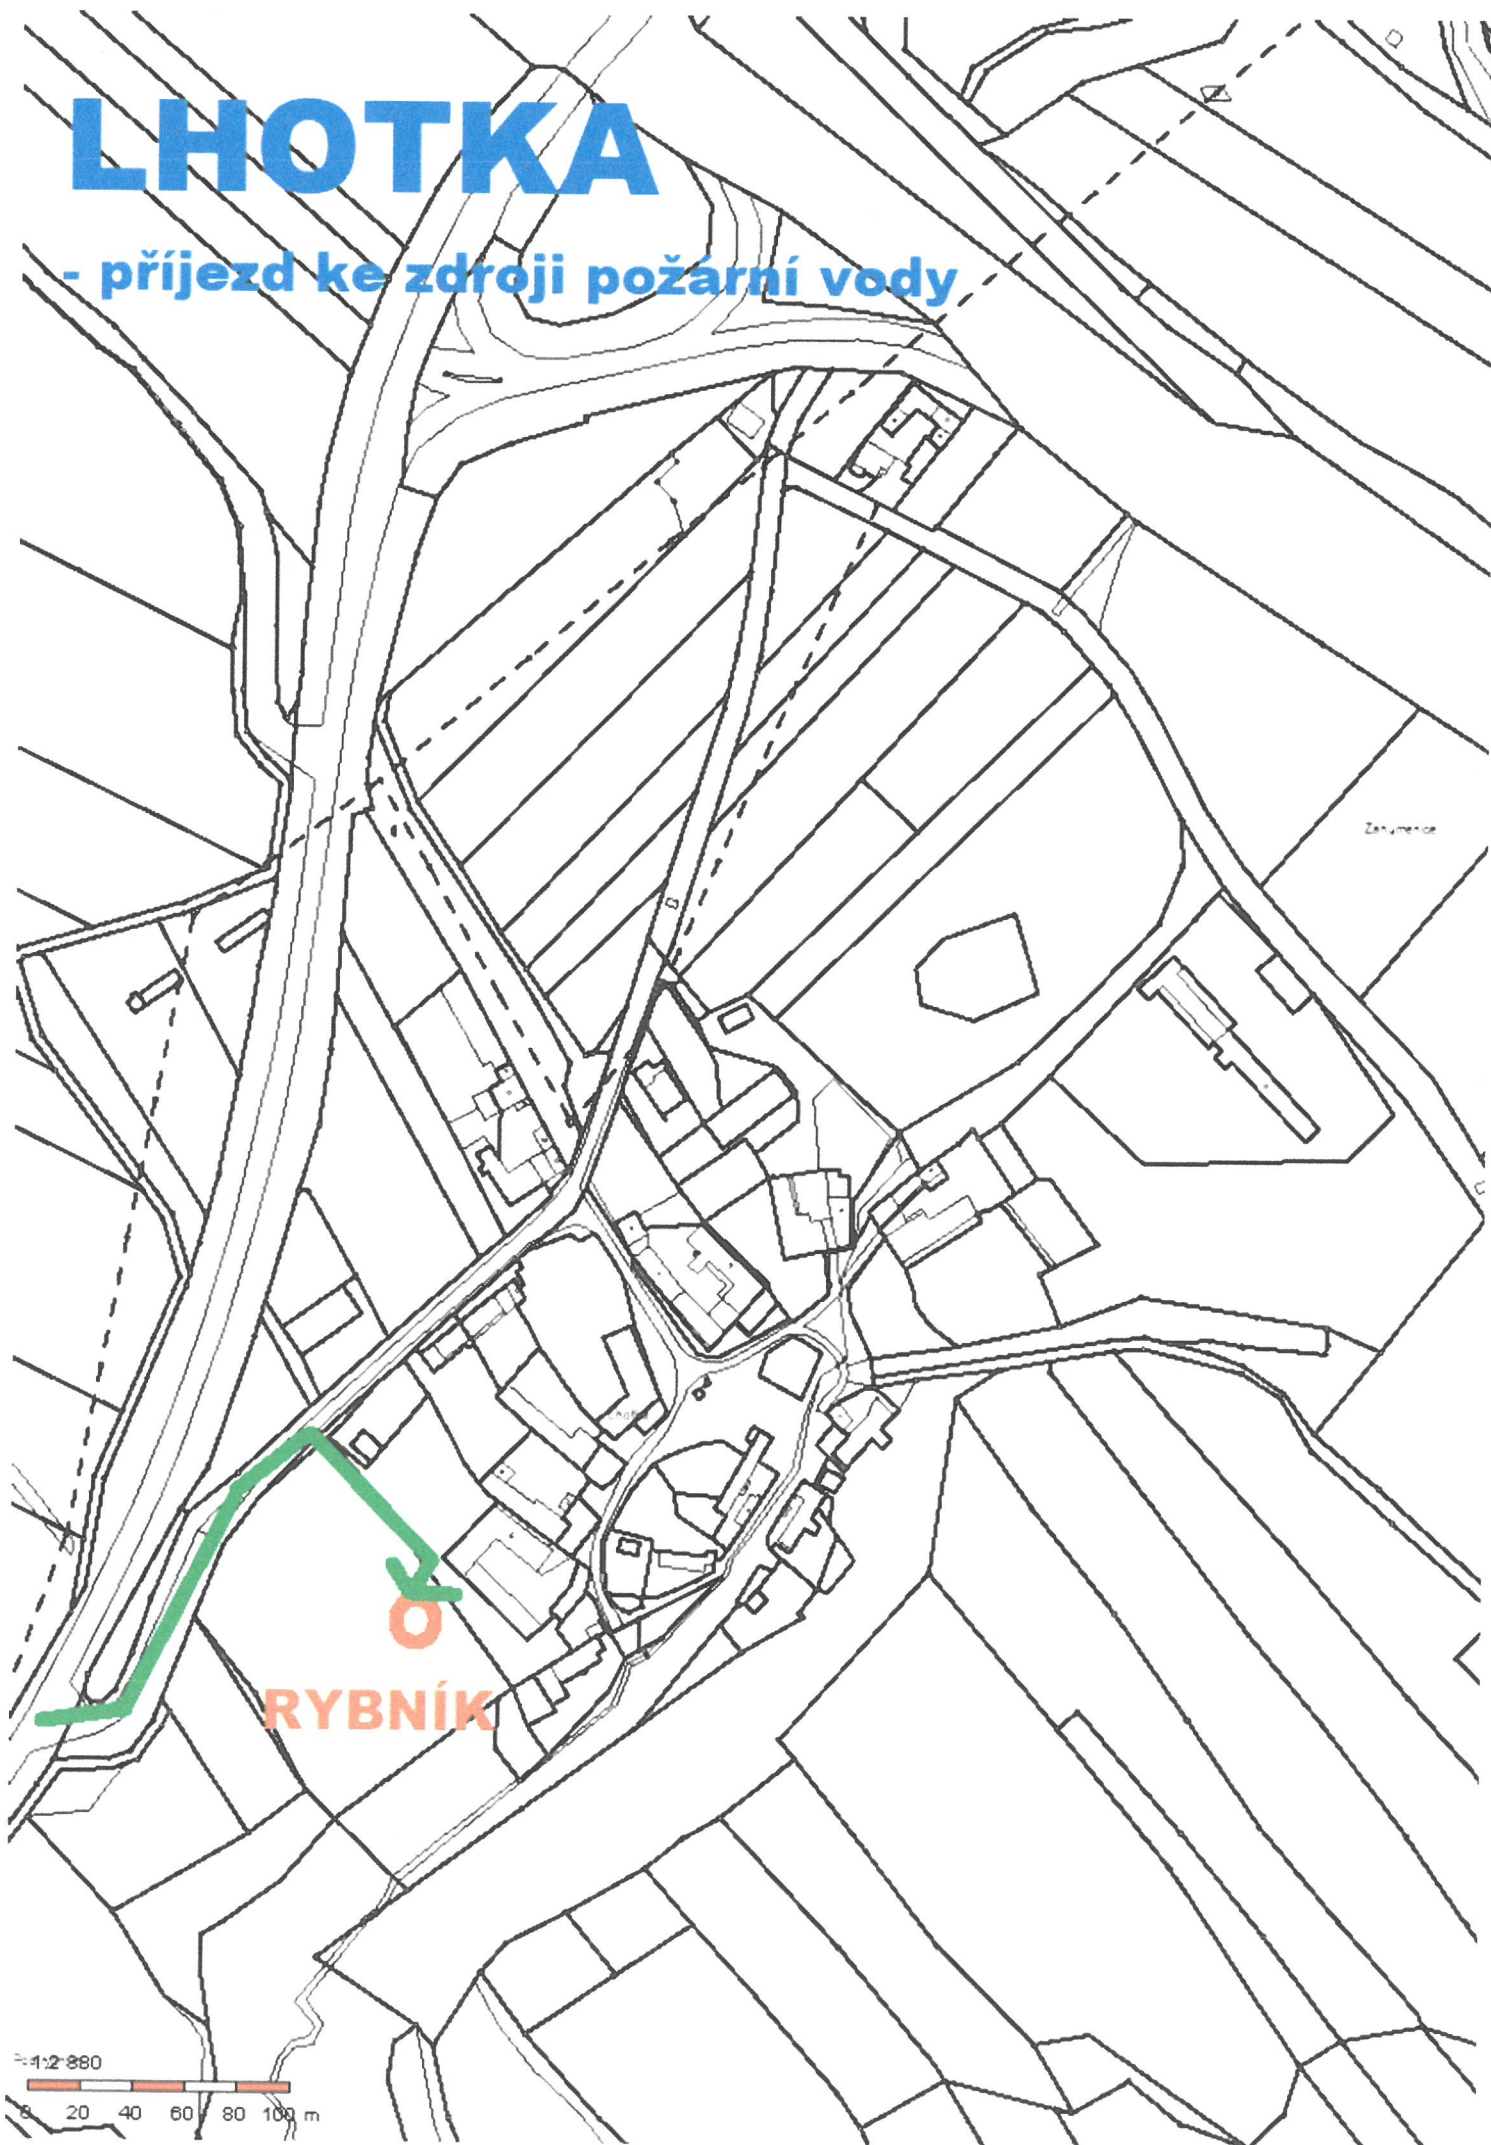

1:2 880

0 20 40 60 80 100 m